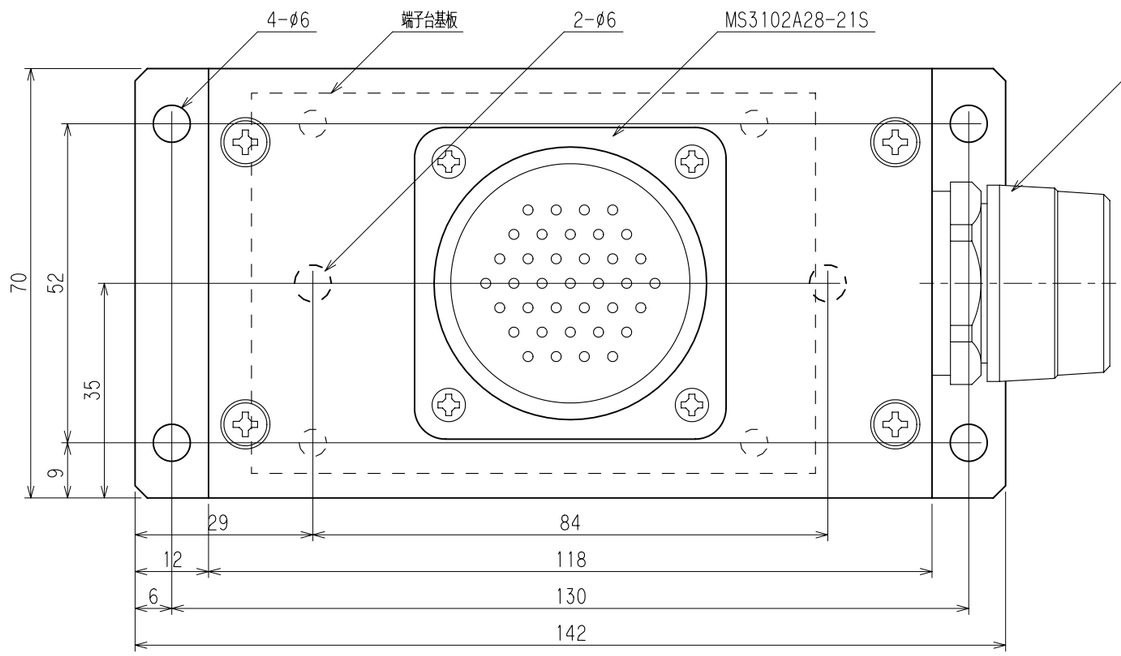

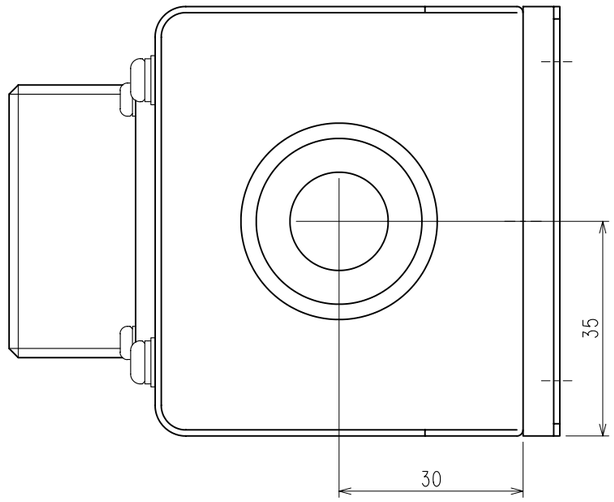

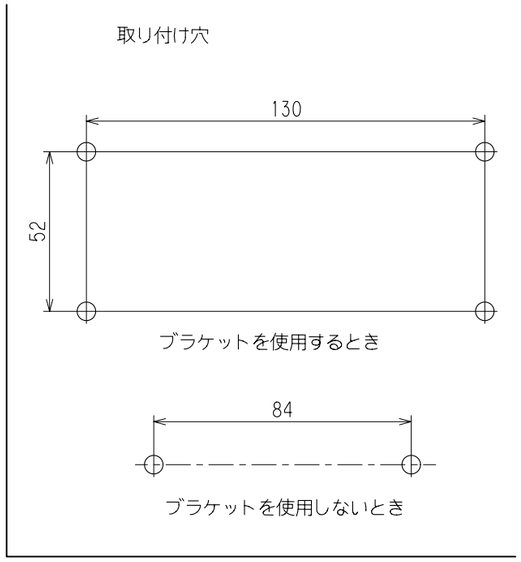

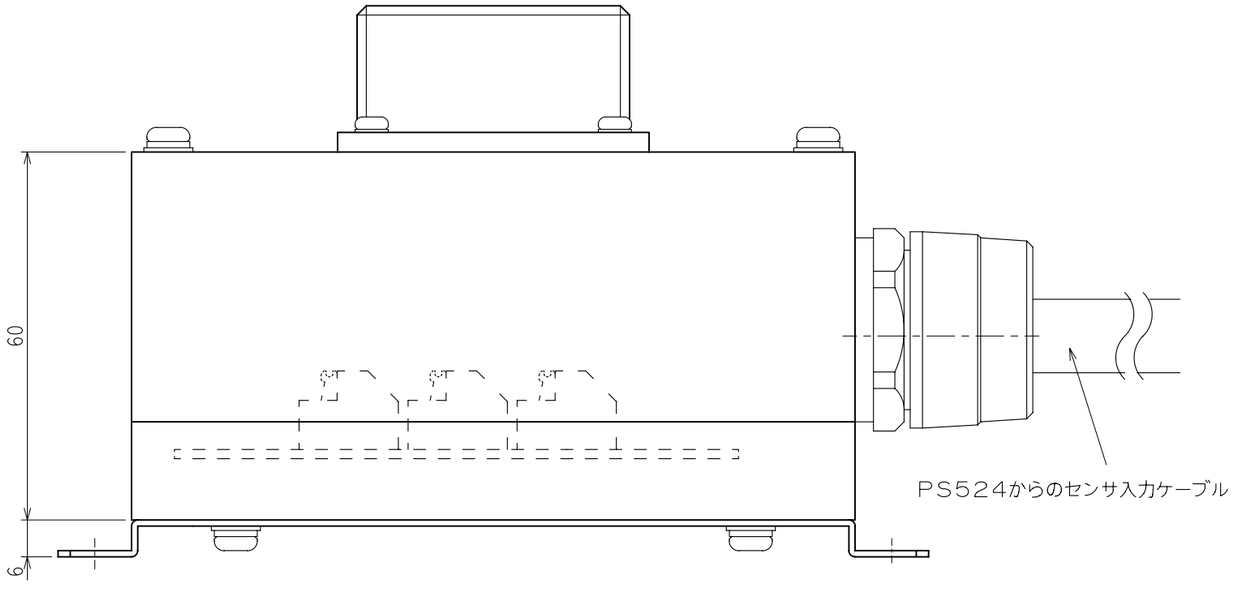

コンジットチューブを使用するときはNPS－1612をRBC－104に換える

端子台信号割り当て

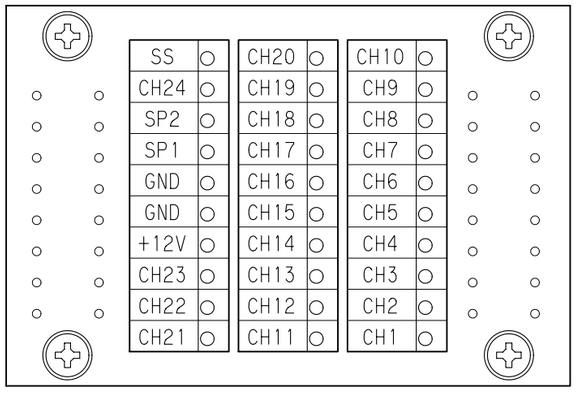

センサ入力ケーブル
信号ー電線色

信号	電線色
CH1	黒
CH2	白
CH3	赤
CH4	緑
CH5	黄
CH6	茶
CH7	青
CH8	灰
CH9	橙
CH10	空
CH11	桃
CH12	若葉
CH13	紫
CH14	白／黒
CH15	白／赤

信号	電線色
CH16	白／緑
CH17	白／黄
CH18	白／茶
CH19	白／青
CH20	白／橙
CH21	灰／黒
CH22	灰／白
CH23	灰／赤
CH24	灰／緑
SS	灰／橙
GND	黄／黒
GND	黄／灰
+12V	黄／赤
SP1	黄／緑
SP2	黄／橙

PS524からの電線を指定された端子台に接続すること
端子台に接続する電線の剥き長さは10mmにすること

品名	材質	寸度	処理・加工

備考
箱内取り付け穴を使用するとき 、ブラケットは取り外す

品名 中継箱37s

型式 PS524－10

尺度	設計	承認
1／1		

杉山電機システム(株)