

2016年10月28日

尊敬的顾客：

杉山电机系统株式会社
代表取締役社長 杉山良夫

关于下死点检知器 PS462/464 的配线方法变更

拜启 恭贺贵社的繁荣昌盛。平日收到特别的关照， 在此谨表厚意。

弊社生产的跳削检测器—下死点检测器 PS462/PS464 因外部配线使用的连接器生产停止，设计实施变更如下。如果此设计变更给贵社带来不便，真诚感到抱歉，希望能够给予理解与支持。

敬具

記

1. 该当产品

PS-462、PS-462E、PS-462C、PS-464、PS-464E、PS-464C

2. 变更内容

- 12P 输出连接器和端子台的配线方式，变更为端子台配线。
- 形号追加“T”。

PS-462T、PS-462TE、PS-462TC、PS-464T、PS-464TE、PS-464TC

- 12P 连接器电源电缆变更为 12P 配线电缆。
- 附属端子台罩。

详细请参照添加页。


3. 实行日

依照 2017 年 1 月出厂顺序依次变更。

如有其他不明处，请咨询弊社营业担当。

以上


○配线方法

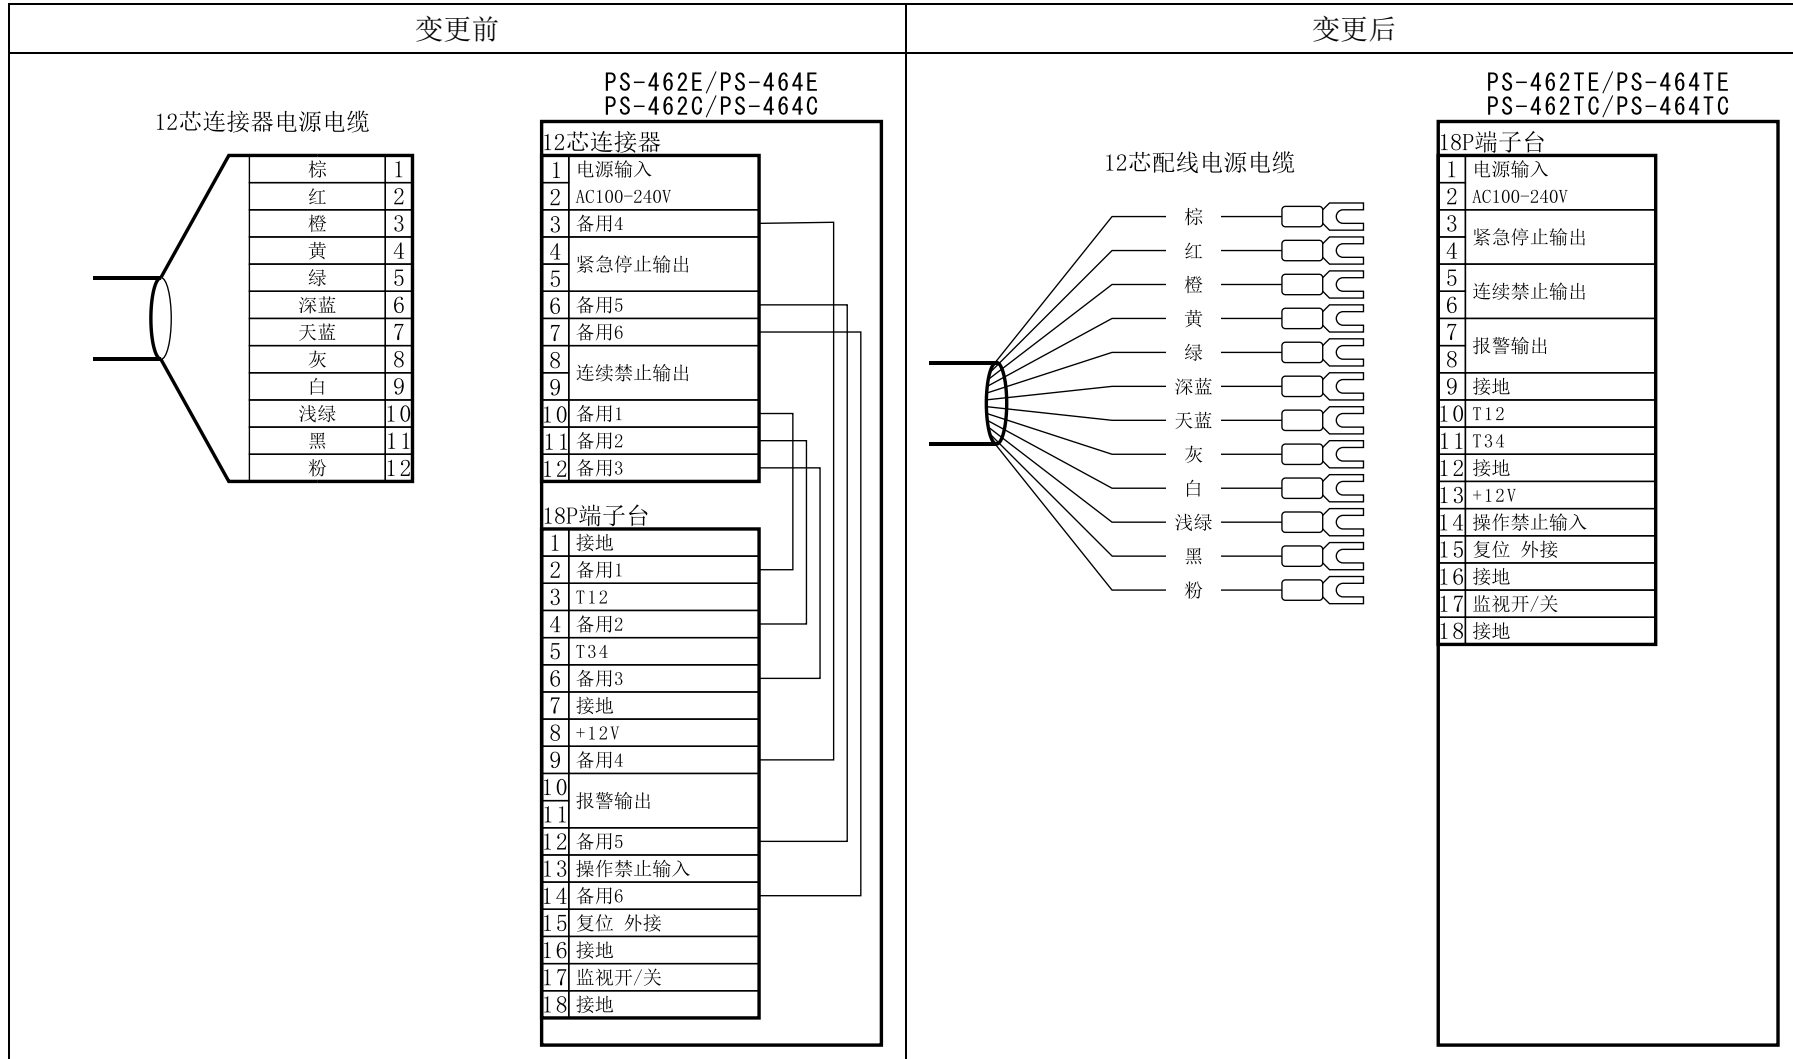


○产品背面

变更前

PS-462E / PS-462C

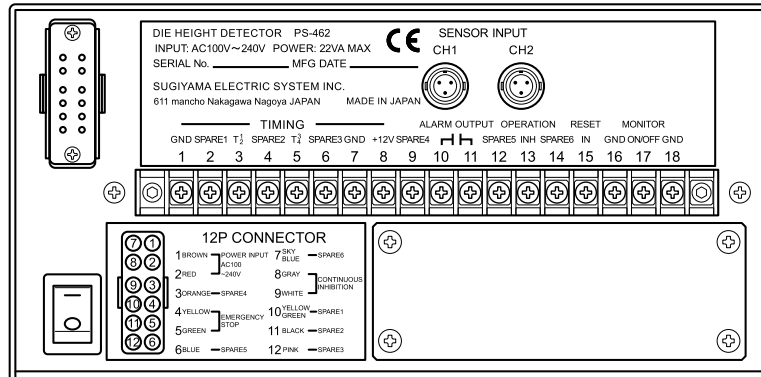


PS-464E / PS-464C

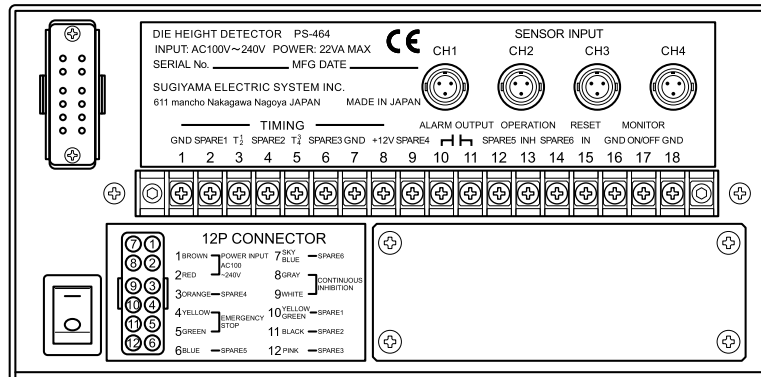


变更后

PS-462TE / PS-462TC

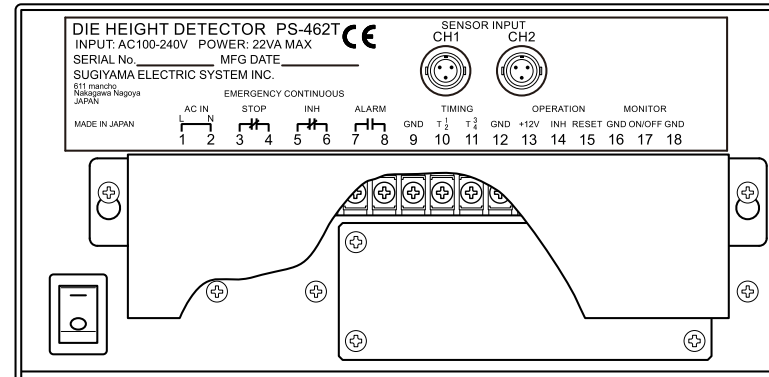

PS-464TE / PS-464TC

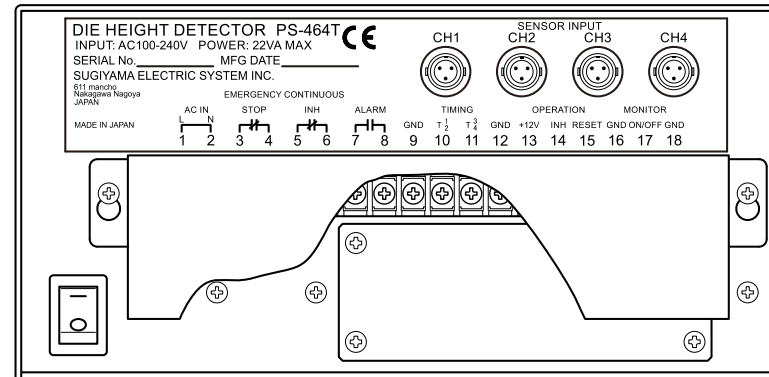

* 附属端子台罩。

○产品外形

