PS-474P/478P 订单代码

2026年6月3日作成

PS47 [4] P - [ ] [ ] - [14] M [03] - [ ]

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①检测通道数

填　写	内　　容
4	PS-474P（4CH）
8	PS-478P（8CH）

②使用说明书语言

填　写	内　　容
无填写	日语
E	英语 + 日语
C	中文 + 日语

③选项

填　写	内　　容
无填写	无选项
B	附带ID电子标签读取连接器

※ID 读取器, ID标签及带连接器的电缆需另行购买。

④传感头型号（附属检测通道数的传感头。）

填　写	内　　容
13	PS-4013
14	PS-4014
18	PS-4018
20	PS-4020
24	PS-4024
25	PS-4025
26	PS-4026

填　写	内　　容
27	PS-4027
28	PS-4028
29	PS-4029
31	PS-4031
32	PS-4032
33	PS-4033
34	PS-4034


⑤传感器连接线长度（附属检测通道数的传感头。）

填　写	内　　容
03	3m（标准）
05	5m
10	10m

PS-474P：4本（蓝、红、白、黄　各1支）
PS-478P：8本（蓝、红、白、黄　各2支）

⑥海外规格

填　写	内　　容
无填写	国内规格（基准值固定时，分辨率为0.1μm）
EX	海外规格（基准值固定时，分辨率为0.5μm）

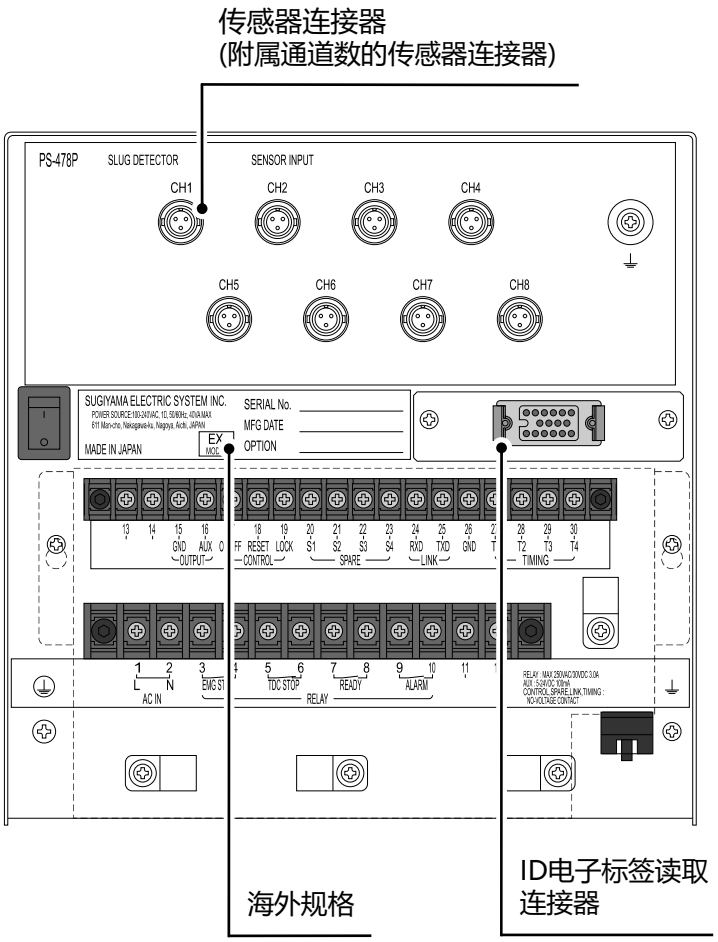

●标准附属品

名　　称
端子台罩盖
防震胶皮脚垫4个
标准托架
12芯配线电缆　（5 m）
地线　（8 m）
使用说明书

详细请咨询和弊社营业部门。

杉山电机系统有限公司
本社：〒454-0872　愛知県名古屋市中川区万町611　TEL：81-52-363-0501　E-mail:sales@sugiden.com